




1. II piętro i parter - drzwi aluminiowe z wypełnieniem z poliwęglanu (o wymiarach w świetle ościeznica – skrzydło: 21 szt. - 90x200 cm i 1 szt. 80x200).

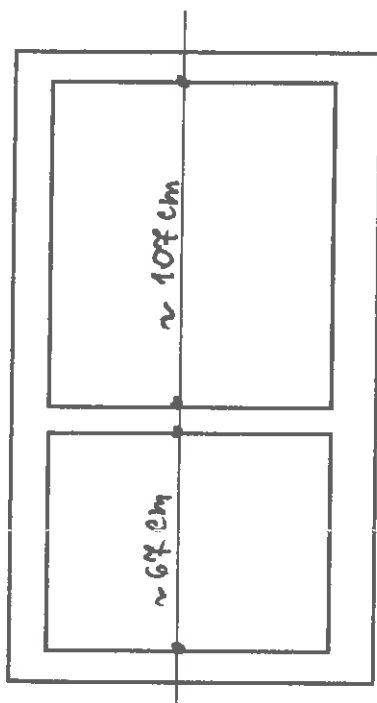

2. II piętro i parter - drzwi aluminiowe pełne p-poż. EI 30 (o wymiarach w świetle ościeznica – skrzydło: 1 szt. - 100x200 cm i 1 szt. 90x200),

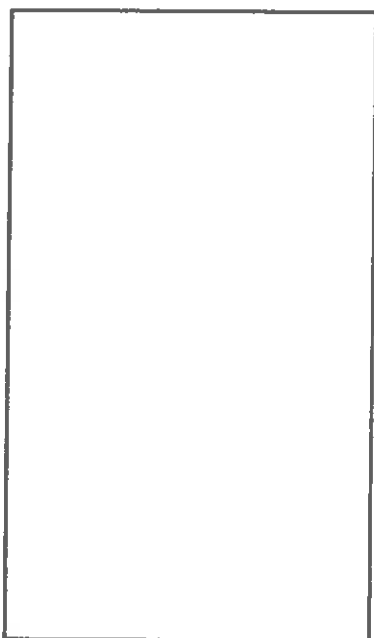

3. II piętro - wymiana wypełnienia ze szkła w istniejących drzwiach (90x200) na wypełnienie poliwęglanem – 4 szt.

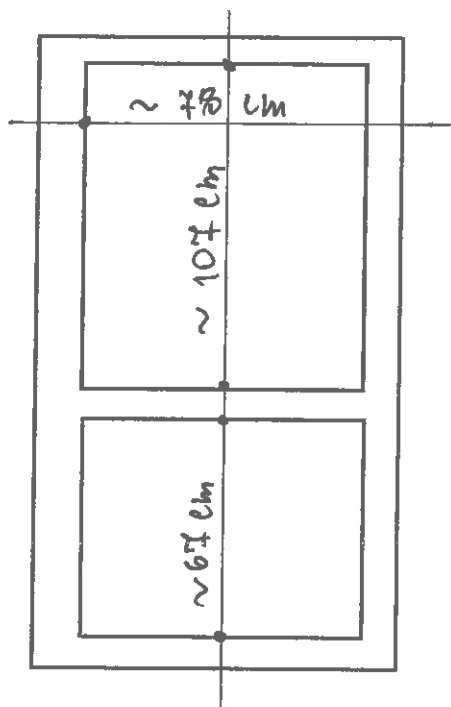

4. Zdjęcie drzwi istniejących



Uwaga: nie zachodzi konieczność wymiany nadproży drzwiowych ponieważ po rozkuciu w obydwie strony oparcie istniejących nadproży jest wystarczające. Istniejące drzwi do wymiany to drzwi płytowe, ościeżnice stalowe i drewniane (ilości jak w załączonym przedmiarze)